

Allgemeine Informationen

Telefon _____

Neuentwurf

Nachrüstung

Firma _____

Ansprechpartner _____

E-Mail _____

Verwendungszweck _____

Stückzahl _____

Messbereich

Nennlast _____

Grenzlast _____ Bruchlast _____

Messbereich _____

Genauigkeit

Standard 1,0% FS

Betriebstemperatur

Standard -40...80°C

Explosionsschutz




2G IIB T4

Ex i (nur 4...20mA_2-Leiter)

2G IIC T4

Geometrie

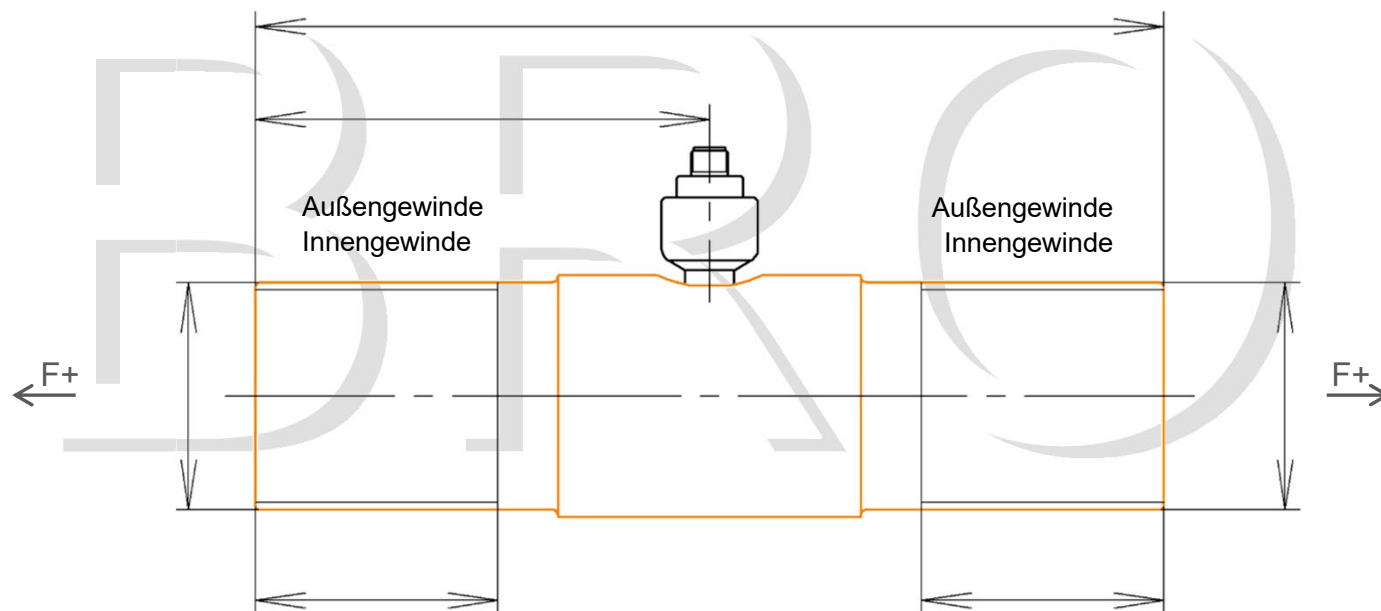

Felder mit ?? sind
Pflichtfelder.

Ausgangssignal

Ausgangssignal:

Anzahl Kanäle:

Performance Level:

PL c

PL d

Anschluss

Stecker

Standard M12x1

Kabel _____ m

Signal durchgeschleift
(CAN In & Out)

Standard Hybridanschluss

Signal und Versorgung
auf separaten Anschlüssen

Alle Kanäle möglichst auf einem Anschluss

Pro Kanal ein separater Anschluss

Alle Sensoren mindestens IP66/ 67. IP69 auf Anfrage.

Anmerkungen

@ per E-Mail
versenden